


# Télécommandes

pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité et alarmes incendie (suite)


## ■ Schémas de câblage (mode standard)

Le principe de câblage est identique en mode SATI Connecté avec 63 produits maximum

### Fonctionnement avec des [BAES + BAEH] dans les ERP comportant des locaux à sommeil en mode standard

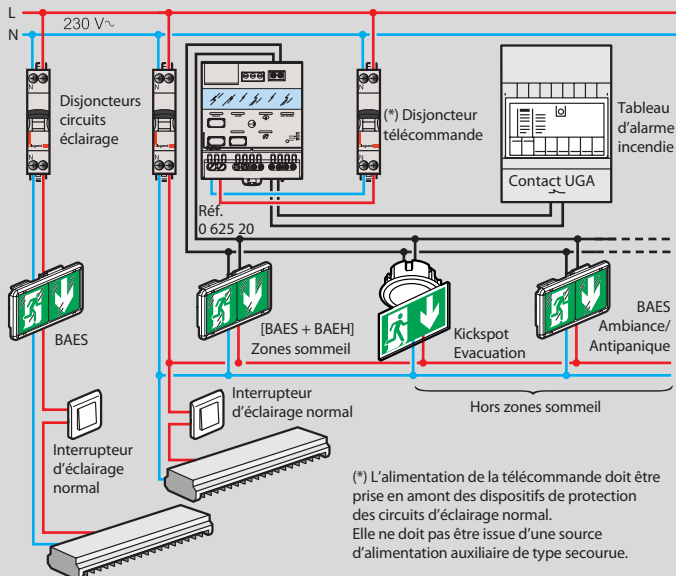

### Mise au repos automatique des blocs en cas de coupure de l'éclairage par programmeur horaire ou automate en mode standard

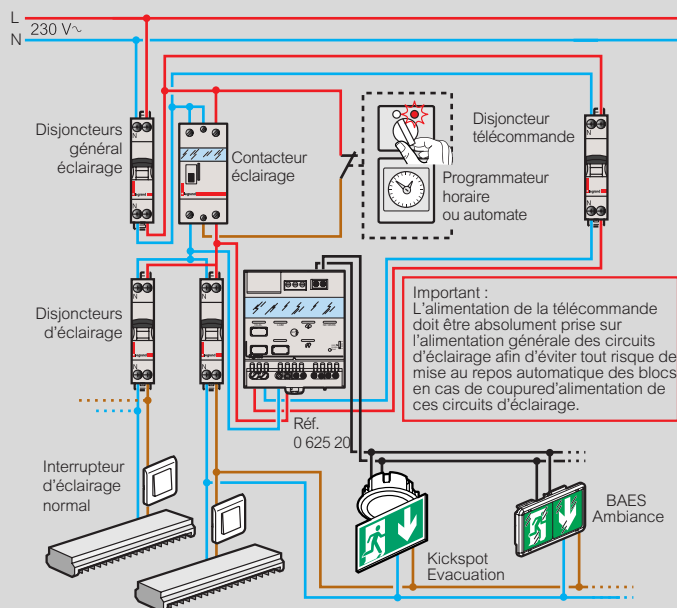

### Coupure de l'éclairage et mise au repos des blocs à distance avec interrupteur à clé (Mosaic réf. 0 766 30 ou Céliane réf. 0 675 31 non fournis) ou par automatisme en mode standard

