



# Télécommandes

pour blocs autonomes ou sources centralisées d'éclairage de sécurité et alarmes incendie (suite)

## Schéma de câblage en mode standard surveillé et surveillé connecté, jusqu'à 63 blocs

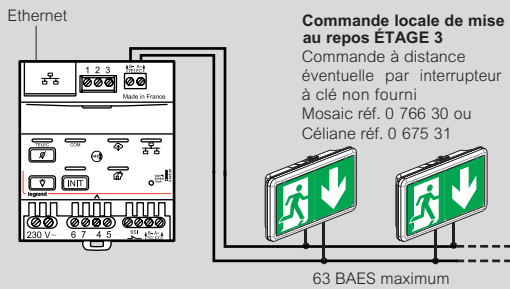

## Schéma de câblage avec des [BAES+BAEH] dans les ERP comportant des locaux à sommeil en mode standard surveillé et surveillé connecté

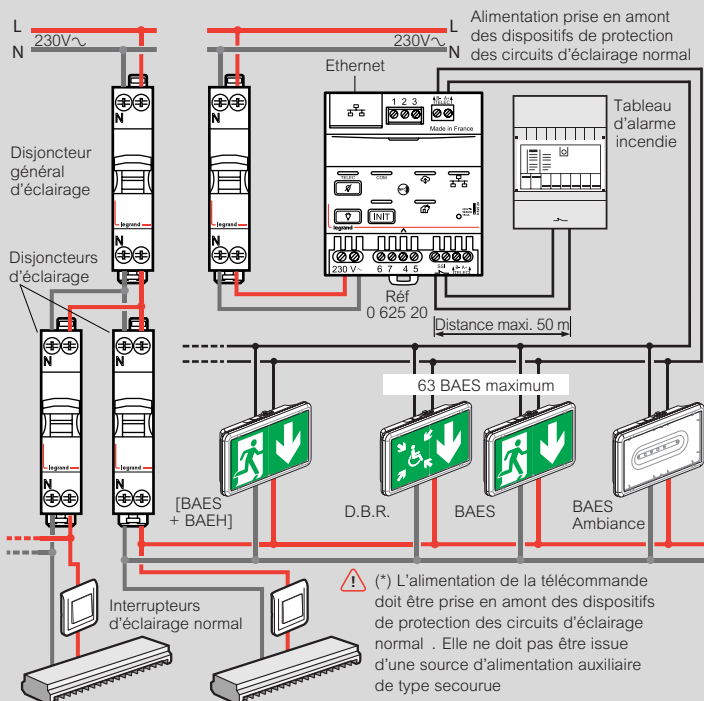

## Schéma de câblage avec plusieurs zones de mise au repos en mode standard surveillé et surveillé connecté

