

Bornes Green'up™ Premium

pour recharge de véhicules électriques


Principe de mise en réseau

Mesure et pilotage de la charge de plusieurs bornes mixtes et prises

Mode 2 et Mode 3

Protections : voir schémas d'installation ci-contre

Avec gestionnaires Green'up réf. 4 149 47/48/49

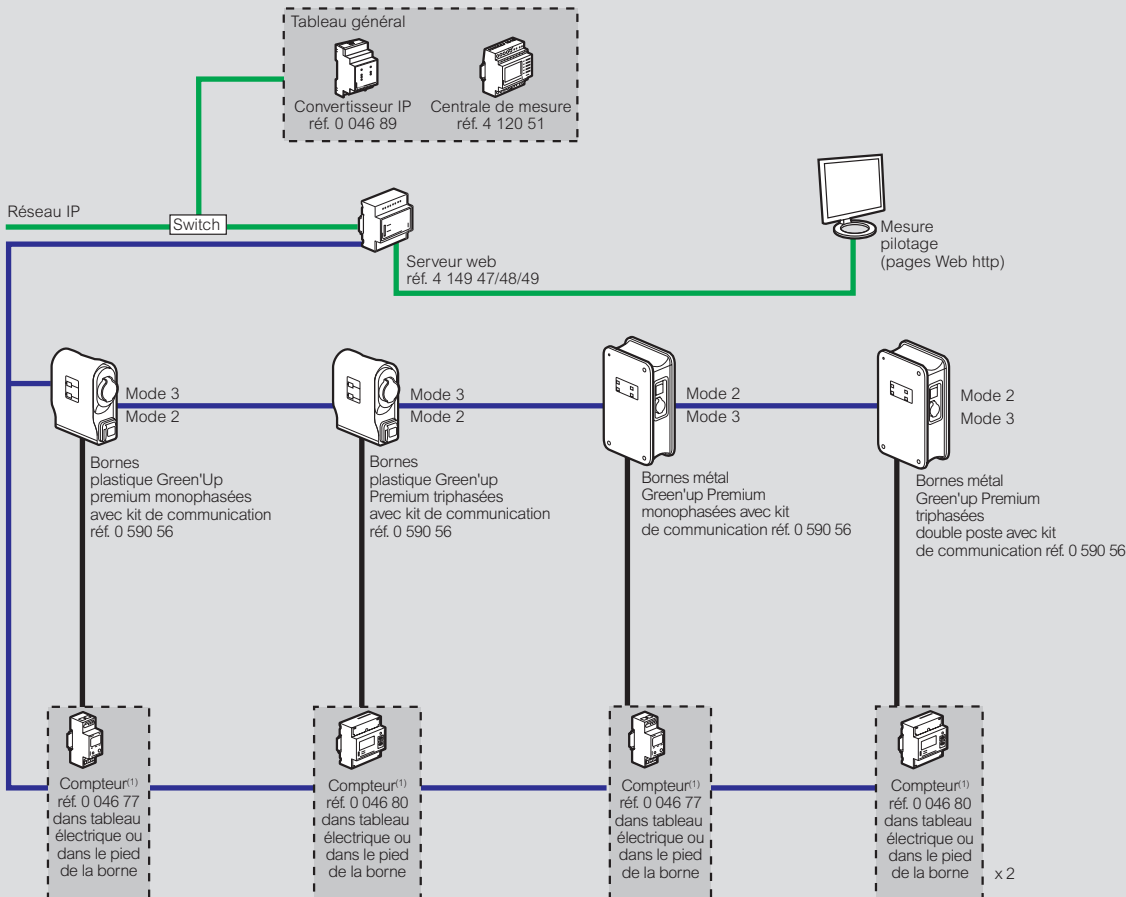


— BUS terrain : câble blindé 4 conducteurs certifié RS 485 (Belden 9842 ou équivalent)

— Câble réseau 4 paires torsadées cat. 6

1 : Ethernet : compteur d'énergie RS 485 pour comptage refacturé compteur certifié MID (p. 56)

OCPP

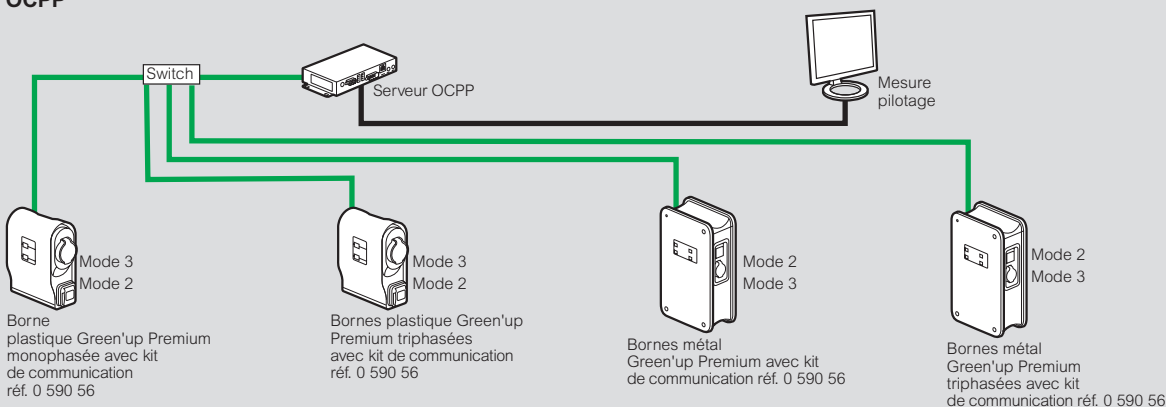

— Câble réseau 4 paires torsadées cat. 6