## Courbes de fonctionnement

**(exemple pour unité de protection LCD)**

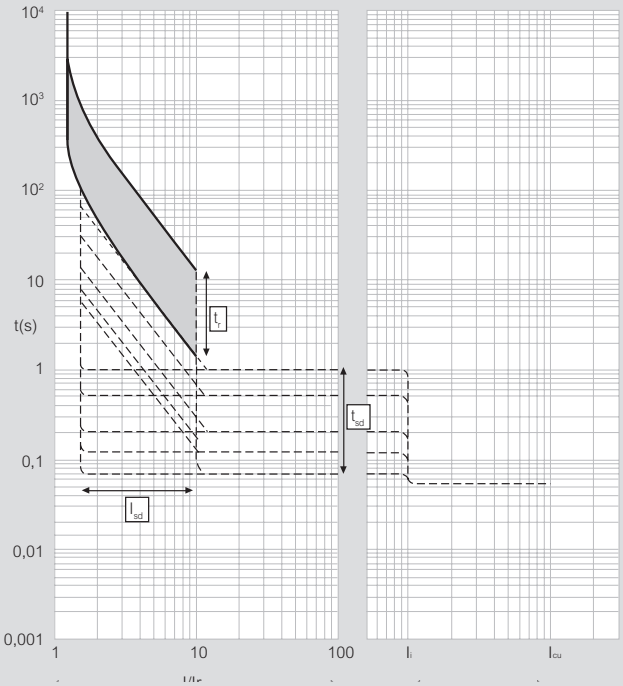


Ir = protection long retard
Isd = protection court retard
Ii = protection instantanée réglable
tr = délai de la protection long retard
tsd = délai de la protection court retard

Si le courant de court-circuit est supérieur à Icn ou si l'unité de protection est réglée en position Icw, le temps d'intervention est de 30 ms

## Protection contre les défauts de terre (LSIg)

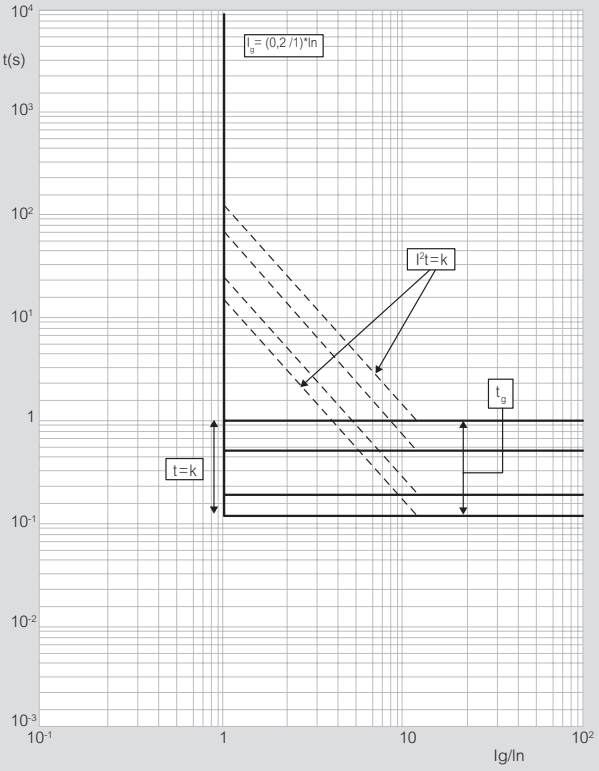

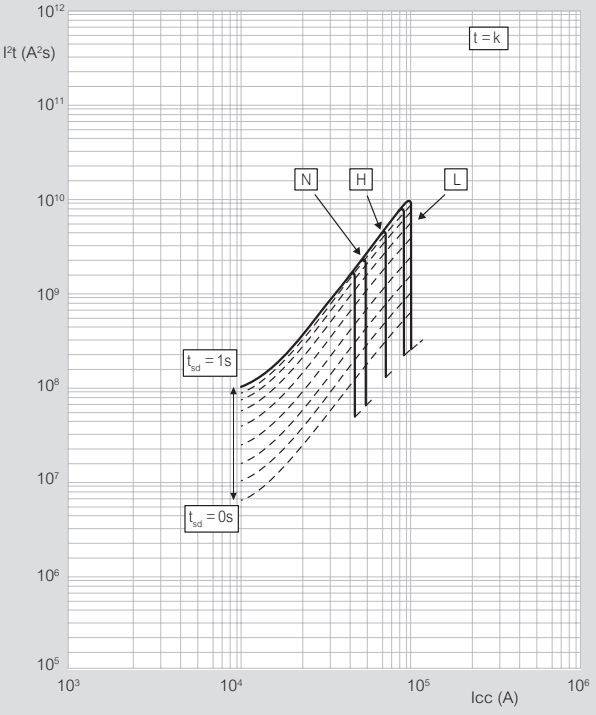
## Limitation en contrainte thermique