


Mosaic™ commandes

pour appliques tête de lit

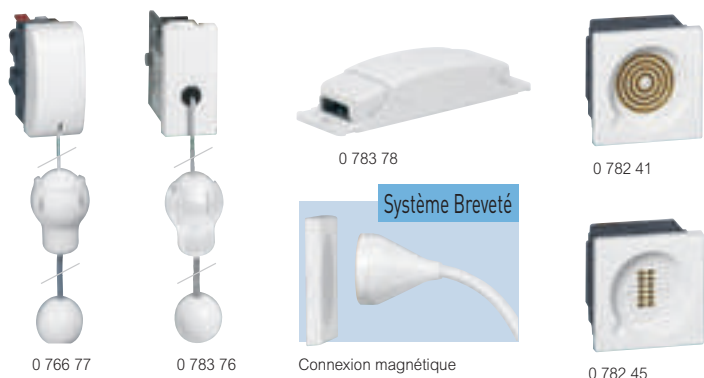

Réf.	Commandes d'éclairage
0 766 77	230 V - 2 A Blanc antimicrobien Cordon gris antimicrobien Va-et-vient à tirette éjectable 10 A 1 module
0 783 76	Poussoir à tirette éjectable 6 A 1 module
Modules de télécommandes 230 VA	
0 783 77	Boîtiers pour commande d'éclairage ou autres fonctions TBTS via les manipulateurs Raccordement par bornes automatiques Permet de commander 4 sorties d'éclairage (exemple : ambiance, lecture, soin, veille...) Compatible avec manipulateur réf. 0 782 42/0 782 82 (p. 992) Dimensions : 230 x 71 x 44 mm
0 783 78	Permet de commander 2 sorties d'éclairage (ambiance et lecture) ainsi que les volets roulants (montée, descente) et 1 sortie toute fonction 16 A Compatible avec manipulateur réf. 0 782 44/0 782 84 (p. 992) Dimensions : 230 x 71 x 44 mm
0 783 79	Permet de commander 2 sorties d'éclairage (ambiance en variation et lecture) avec mémoire niveau, volet roulant (montée, descente) et 1 sortie toute fonction 16 A Compatible avec manipulateur réf. 0 782 44/0 782 84 (p. 992) Dimensions : 230 x 71 x 44 mm
Mécanismes de prises 2 modules pour manipulateur	
0 782 41	Prise pour manipulateur pour appel seul Connexion magnétique sans détrompage pour manipulateur réf. 0 782 81 (p. 992) ou 0 782 01 (p. 996) Blanc antimicrobien
0 782 45	Prise pour manipulateurs Connexion magnétique pour manipulateurs réf. 0 782 82/84 (p. 992) ou 0 782 02/03 (p. 996) Blanc antimicrobien


Cordon supplémentaire pour mécanisme à tirette en pièces détachées
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

Goulotte blanc antimicrobien
Mosaic p. 936

Mosaic™ éclairage d'assistance à l'autonomie

Ce type d'installation permet au résident de gagner en autonomie en toute sécurité.
Grâce aux détecteurs automatiques disposés à proximité du lit, l'allumage du chemin lumineux de la chambre est déclenché dès que le patient se lève.
L'éclairage diffus permet au résident de se repérer dans l'espace et de se déplacer en toute sécurité, sans être ébloui.

Exemple d'installation

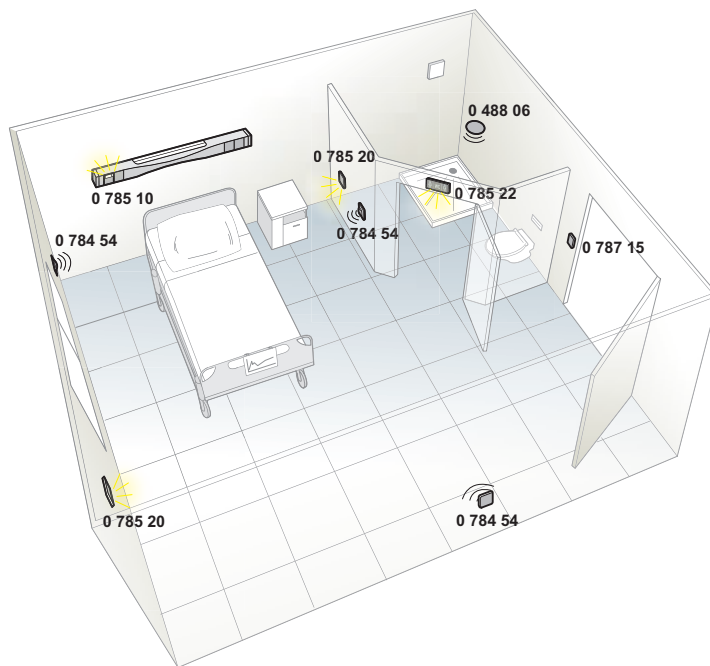

SOLUTION AUTONOME CHEMIN LUMINEUX				Réf.
CHAMBRES	Détection ⁽¹⁾	Interrupteur automatique		0 784 54
	Signalétique lumineuse	Veille 2 modules		0 785 10
		LEDs 2 modules		0 785 20
		LEDs 5 modules		0 785 22
SANITAIRES	Détection	Interrupteur détecteur		0 488 06
	Commande	Poussoir		<div style="border: 1px solid red; padding: 2px; display: inline-block;"> JUIN 2019 0 787 15L </div> <div style="border: 1px solid green; padding: 2px; display: inline-block; margin-top: 5px;"> jusqu'à JUIN 2019 0 787 15 </div>

1 : Il est préconisé d'installer 3 inters détecteurs automatiques afin d'optimiser la détection dans la pièce

Guide d'installation et d'utilisation
Voir catalogue en ligne sur legrand.fr

