


Schéma de câblage

Schéma 2 Installation avec automatisme de portail ou gâche alimentée par une source extérieure.

- 1 Bouton poussoir de sortie.
- 2 Relais de découplage pour contacts secs.
Réf: CT21/76
Code : 005228

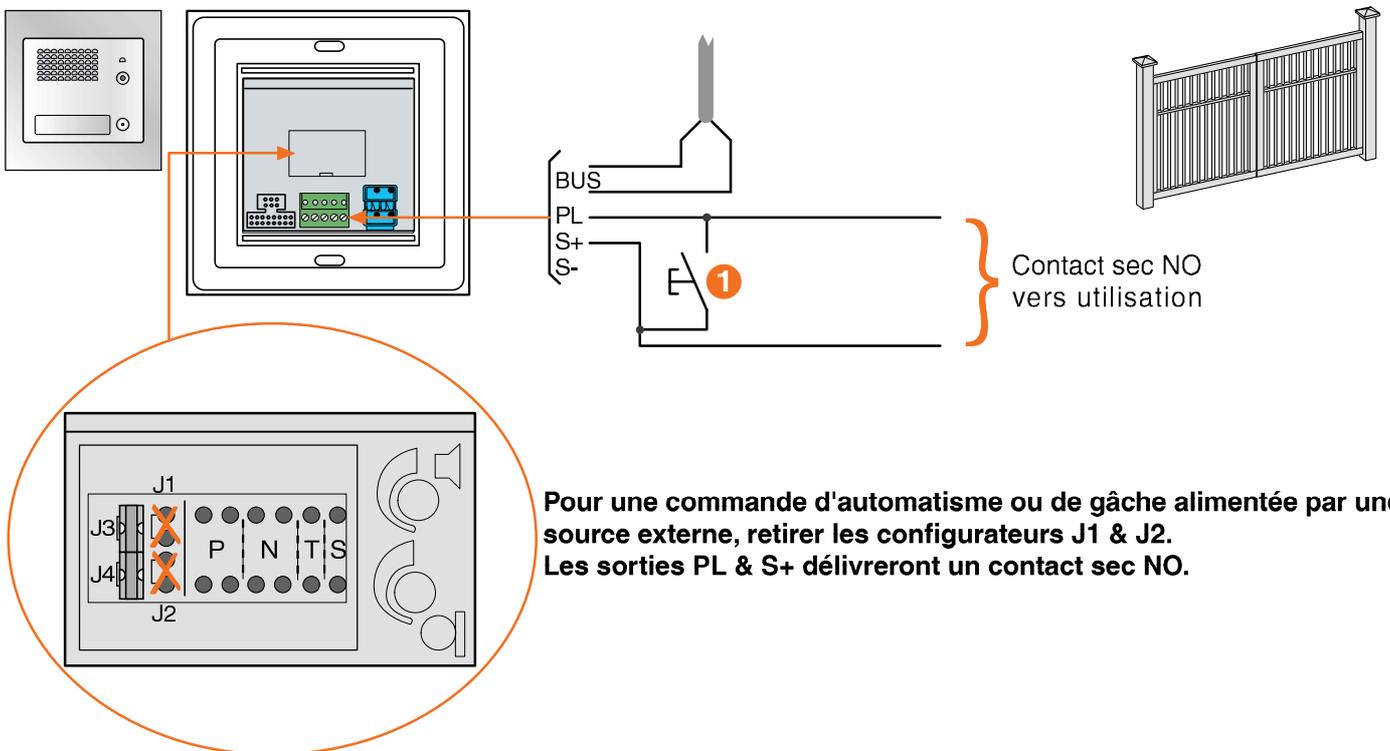

Câblage avec relais de découplage pour commande de ventouse ou gâche électrique à forte consommation.

Pour une alimentation du relais par le Bus 2 fils, laisser les deux configurateurs J1 & J2.

! Attention: La liaison BUS doit être tirée dans un câble seul.

